

■便利な機能

室内温度のアラート設定 お知らせのメールアドレス設定

管理デバイス運転



「設定を変更する」をタップ



管理デバイス詳細設定



統計情報

管理デバイス運転画面から各デバイスの環境情報「温度」と「湿度」をグラフで見ることができます。

「統計情報を見る」をタップ



統計情報



上限アラート設定

上限温度を設定する

デバイスを設置される場所の室内温度の上限を登録できます。上限を超えると、メールにてお知らせいたします。

下限アラート設定

下限温度を設定する

デバイスを設置される場所の室内温度の下限を登録できます。下限を超えると、メールにてお知らせいたします。

アラートメール送信先アドレス

メールアドレスを追加する

上限・下限で設定した温度を超えた場合、お知らせするメールアドレスを登録できます。

お問い合わせ先

〈販売店〉

〈開発元〉 エクレール株式会社
〒101-044 東京都千代田区鍛冶町2-10-11 リョービマジクスビル7F
<http://www.eclair.co.jp/>



エクレールフレッシュ マイエクレール 操作ガイド



マイエクレールは、IOT機能を搭載したエクレールフレッシュデバイスと連動し、スマートフォン、タブレットからリモートでエクレールフレッシュデバイスの電源のオン・オフやタイマー運転機能の他、イオン・オゾンの放出量をコントロールすることが可能なアプリです。

Step1 「マイエクレール」アプリをダウンロード

「Google play」「App Store」でアプリを検索、ダウンロードしてください



マイエクレール



Step2 ログイン(メールアドレスとパスワードを入力・設定)


アプリを立ち上げるとログイン画面になります。販売店から支給されるメールアドレスとパスワードの入力をしてください。



デバイス「エクレールフレッシュ」の管理画面になります。



販売店から支給
「メールアドレス」
「パスワード」を
入力

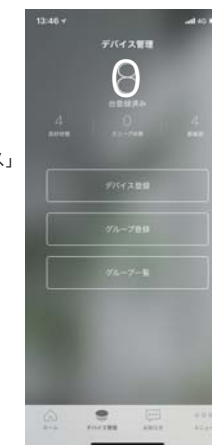


Step3 デバイス「エクレールフレッシュi」の登録

アプリと「エクレールフレッシュi」を繋げる為、アプリにシリアル情報を入力します。

デバイス管理画面

デバイス登録をタップします。

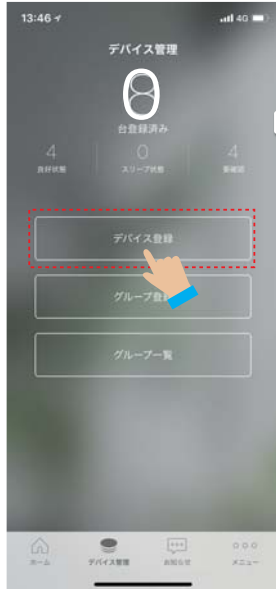


管理デバイス詳細設定画面

「名称」と「シリアルNo」を登録します。



各項目の入力画面

それぞれ項目をタップすると入力画面になります。

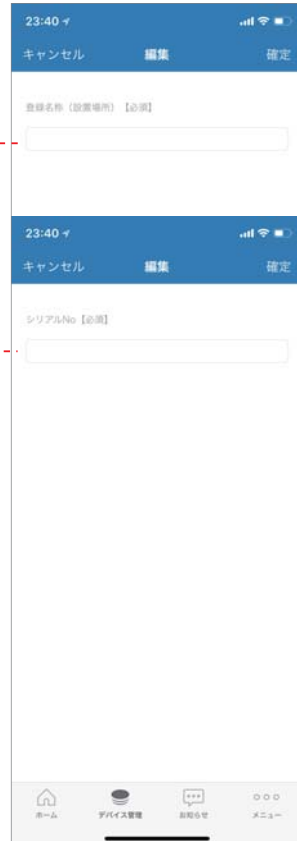

グループ登録

デバイスを複数台設置する場合など、それをグループにして管理することができます。

例：事務所グループ
店舗グループ
キッチングループ など..

登録名称(設置場所)【必須】

名称を登録する

デバイスを設置される場所などのお好きな名称を入力・登録してください。

シリアルNo【必須】

シリアルNoを登録する

シリアルNoは、商品パッケージに明記されている番号を入力・登録してください。

入力が完了したら最後に「登録」をタップします。

この内容で登録・変更する

■基本操作

ホーム画面からの操作でデバイスの設定管理ができます。

全てのデバイスの状態や室内温度を一覧で管理

運転状況の確認と運転・スリープ設定

イオン・オゾン放出量の設定
運転タイマー設定

ホーム画面



登録されているデバイスの一覧と各デバイスが設置されている室内温度の確認ができます。

一覧から設定したいデバイスをタップすると「管理デバイス」運転状況画面に変わります。

- 良好状態です
- 通信していません
- 状態を確認してください

管理デバイス運転



デバイスの状態・イオン・オゾン放出量の設定が確認できます。

デバイスの運転・スリープ設定ができます。また1時間後に切れるタイマー設定も可能です。



管理デバイス詳細設定



デバイスのイオン・オゾン放出量タイマーの設定ができます。

イオン・オゾン放出量設定

- 強：100%
- 中：75%
- 弱：50%